

桥楼航行值班报警系统 (BNWAS)

NBW-1000

- 中英文双语菜单
- 开关机日志记录
- 二级报警可选择
- 三种报警音可选
- 有日常测试功能
- 配应急呼叫按钮
- 设多种复位方式
- 交直流电源供电
- 带 BAM/INS 数据接口
- 7 英寸彩显，触摸屏操作
- 密码设置，兼顾大小船舶
- 获多家船级社型式认可




- 符合IMO MSC.128 (75)、IMO MSC.302 (87)、IEC 62616、IEC 62923-1、IEC 62923-2、IEC 62288等国际标准。
- 控制单元采用7英寸彩色触摸屏，可挂壁式、嵌入式、顶吊式多种安装方式。
- 电源开关、模式转换自动日志记录（最近20次）。
- 按键密码设置，具有遗忘恢复功能。
- 标准配置14个复位输入（普通复位4个，移动感应4个，通断信号4个，自动舵输入及NMEA输入各1个），使用更灵活。
- 二级报警可4选1，附加测试按钮和应急报警按钮。




技术指标

- 操作模式：自动、人工开、人工关
- 报警方式：视觉报警、1级声音报警、2级声音报警（可分项选择）、3级报警
- 复位方式：控制单元按键、复位单元×4、移动感应单元×4、自动舵信号×1、NMEA输入×1、通断信号输入×4（接雷达、ECDIS、GPS等）
- 休眠时间：3-12分钟可调
- 计时精度：±5s
- 报警音量：75~85dB(A)
- 报警输出：通断信号、NMEA（BAM/INS IN/OUT）
- 电源供电：DC24V，AC110V/220V
- 防护等级：IP22（控制单元、接线单元、报警单元），IP56（复位单元）

报警时序

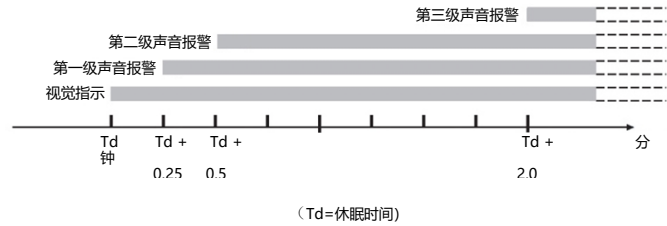

设备尺寸

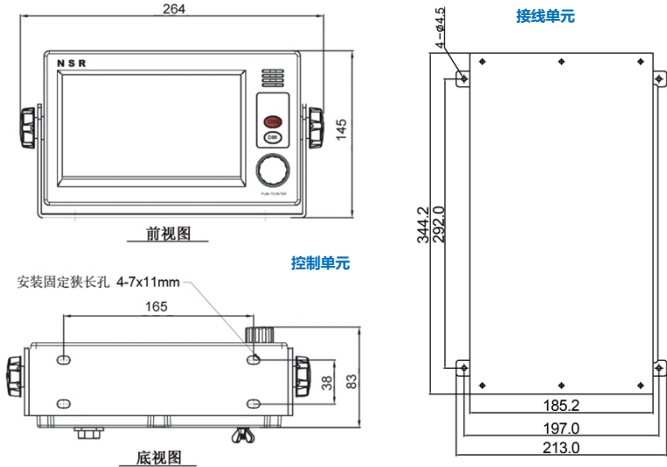

设备配置

- 标准配置
 - 控制单元 NBW-1000 1个
 - 接线单元 NBW-1050J 1个
 - 复位单元 NBW-1090RW 1-4个
 - 报警单元 NBW-1010A 1-10个
 - 附件 1套
- 可选件
 - 移动感应单元 NBW-1090P 若干
 - 控制单元嵌入式安装支架 1个

接线单元



报警单元

复位单元



移动感应单元



※ 技术指标以产品说明书为准